

グリーンハート外ヶ浜維持管理記録書（平成29年4月）

処分した廃棄物	種類	処理量(t)
	可燃ごみ	162.70

データ 項 目	測定位置		結果報告日 (稼動時常時測定)	測定値 (月平均値)
燃焼ガス温度(℃)	二次燃焼室	焼却炉	4月28日	415
	炉内	熔融炉	4月28日	114
集じん器に流入する燃焼ガスの温度(℃)	集じん器入口	焼却炉	4月28日	99
		熔融炉	4月28日	52
排ガス中の一酸化炭素濃度(ppm)	煙突入口	焼却炉・熔融炉	4月28日	0.3

* 1 当施設は准連続運転（16h/日）のため燃焼ガス温度の記載値は、運転停止時の温度も含めて計算されています。

冷却設備、排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去を行った年月日	実施箇所		除去を行った年月日
	冷却設備	焼却炉	常時機械除去
		熔融炉	常時機械除去
	排ガス処理設備	焼却炉	常時機械除去
		熔融炉	常時機械除去

排ガス中のダイオキシン類濃度

データ 項 目	測定位置		測定日	結果報告日	測定結果
ダイオキシン類 (ng-TEQ/m ³ N)	煙突 (サンプリ ング口)	焼却炉			
		熔融炉			

排ガス中のばい煙濃度

データ 項 目	測定位置		測定日	結果報告日	測定結果
硫黄酸化物(m ³ N/h)	煙突 (サンプリ ング口)	焼却炉			
ばいじん(g/m ³ N)					
塩化水素(mg/m ³ N)					
窒素酸化物(ppm)					
硫黄酸化物(m ³ N/h)	煙突 (サンプリ ング口)	熔融炉			
ばいじん(g/m ³ N)					
塩化水素(mg/m ³ N)					
窒素酸化物(ppm)					

グリーンハート外ヶ浜維持管理記録書（平成29年5月）

処分した廃棄物	種類	処理量(t)
	可燃ごみ	206.60

データ 項 目	測定位置		結果報告日 (稼動時常時測定)	測定値 (月平均値)
燃焼ガス温度(℃)	二次燃焼室	焼却炉	5月31日	327
	炉内	熔融炉	5月31日	534
集じん器に流入する燃焼ガスの温度(℃)	集じん器入口	焼却炉	5月31日	98
		熔融炉	5月31日	111
排ガス中の一酸化炭素濃度(ppm)	煙突入口	焼却炉・熔融炉	5月31日	0.5

* 1 当施設は准連続運転（16h/日）のため燃焼ガス温度の記載値は、運転停止時の温度も含めて計算されています。

冷却設備、排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去を行った年月日	実施箇所		除去を行った年月日
	冷却設備	焼却炉	常時機械除去
		熔融炉	常時機械除去
	排ガス処理設備	焼却炉	常時機械除去
		熔融炉	常時機械除去

排ガス中のダイオキシン類濃度

データ 項 目	測定位置		測定日	結果報告日	測定結果
ダイオキシン類 (ng-TEQ/m ³ N)	煙突 (サンプリング口)	焼却炉			
		熔融炉			

排ガス中のばい煙濃度

データ 項 目	測定位置		測定日	結果報告日	測定結果
硫黄酸化物(m ³ N/h)	煙突 (サンプリング口)	焼却炉			
ばいじん(g/m ³ N)					
塩化水素(mg/m ³ N)					
窒素酸化物(ppm)					
硫黄酸化物(m ³ N/h)	煙突 (サンプリング口)	熔融炉			
ばいじん(g/m ³ N)					
塩化水素(mg/m ³ N)					
窒素酸化物(ppm)					

グリーンハート外ヶ浜維持管理記録書（平成29年6月）

処分した廃棄物	種類	処理量(t)
	可燃ごみ	220.96

データ 項 目	測定位置		結果報告日 (稼動時常時測定)	測定値 (月平均値)
燃焼ガス温度(℃)	二次燃焼室	焼却炉	6月30日	421
	炉内	熔融炉	6月30日	453
集じん器に流入する燃焼ガスの温度(℃)	集じん器入口	焼却炉	6月30日	95
		熔融炉	6月30日	83
排ガス中の一酸化炭素濃度(ppm)	煙突入口	焼却炉・熔融炉	6月30日	0.5

＊1 当施設は准連続運転（16h/日）のため燃焼ガス温度の記載値は、運転停止時の温度も含めて計算されています。

冷却設備、排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去を行った年月日	実施個所		除去を行った年月日
	冷却設備	焼却炉	常時機械除去
		熔融炉	常時機械除去
	排ガス処理設備	焼却炉	常時機械除去
		熔融炉	常時機械除去

排ガス中のダイオキシン類濃度

データ 項 目	測定位置		測定日	結果報告日	測定結果
ダイオキシン類 (ng-TEQ/m ³ N)	煙突 (サンプリング口)	焼却炉	6月23日	6月30日	0.017
		熔融炉	6月22日	6月30日	0.00024

排ガス中のばい煙濃度

データ 項 目	測定位置		測定日	結果報告日	測定結果
硫黄酸化物(m ³ N/h)	煙突 (サンプリング口)	焼却炉	6月23日	6月30日	3
ばいじん(g/m ³ N)					<0.001
塩化水素(mg/m ³ N)					68
窒素酸化物(ppm)					40
硫黄酸化物(m ³ N/h)	煙突 (サンプリング口)	熔融炉	6月22日	6月30日	<1
ばいじん(g/m ³ N)					<0.001
塩化水素(mg/m ³ N)					1.7
窒素酸化物(ppm)					19

グリーンハート外ヶ浜維持管理記録書（平成29年7月）

処分した廃棄物	種類	処理量(t)
	可燃ごみ	215.15

データ 項 目	測定位置		結果報告日 (稼動時常時測定)	測定値 (月平均値)
燃焼ガス温度(℃)	二次燃焼室	焼却炉	7月31日	522
	炉内	熔融炉	7月31日	536
集じん器に流入する燃焼ガスの温度(℃)	集じん器入口	焼却炉	7月31日	98
		熔融炉	7月31日	85
排ガス中の一酸化炭素濃度(ppm)	煙突入口	焼却炉・熔融炉	7月31日	0.8

＊1 当施設は准連続運転（16h/日）のため燃焼ガス温度の記載値は、運転停止時の温度も含めて計算されています。

冷却設備、排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去を行った年月日	実施個所		除去を行った年月日
	冷却設備	焼却炉	常時機械除去
		熔融炉	常時機械除去
	排ガス処理設備	焼却炉	常時機械除去
		熔融炉	常時機械除去

排ガス中のダイオキシン類濃度

データ 項 目	測定位置		測定日	結果報告日	測定結果
ダイオキシン類 (ng-TEQ/m ³ N)	煙突 (サンプリング口)	焼却炉			
		熔融炉			

排ガス中のばい煙濃度

データ 項 目	測定位置		測定日	結果報告日	測定結果
硫黄酸化物 (m ³ N/h)	煙突 (サンプリングロ)	焼却炉			
ばいじん (g/m ³ N)					
塩化水素 (mg/m ³ N)					
窒素酸化物 (ppm)					
硫黄酸化物 (m ³ N/h)	煙突 (サンプリングロ)	熔融炉			
ばいじん (g/m ³ N)					
塩化水素 (mg/m ³ N)					
窒素酸化物 (ppm)					

グリーンハート外ヶ浜維持管理記録書（平成29年8月）

処分した廃棄物	種類	処理量(t)
	可燃ごみ	258.79

データ 項 目	測定位置		結果報告日 (稼動時常時測定)	測定値 (月平均値)
	二次燃焼室	焼却炉	8月31日	637
燃焼ガス温度(℃)	炉内	溶融炉	8月31日	286
集じん器に流入する燃焼ガスの温度(℃)	集じん器入口	焼却炉	8月31日	114
		溶融炉	8月31日	64
排ガス中の一酸化炭素濃度(ppm)	煙突入口	焼却炉・溶融炉	8月31日	0.8

＊1 当施設は准連続運転（16h/日）のため燃焼ガス温度の記載値は、運転停止時の温度も含めて計算され

冷却設備、排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去を行った年月日	実施個所		除去を行った年月日
	冷却設備	焼却炉	常時機械除去
		溶融炉	常時機械除去
	排ガス処理設備	焼却炉	常時機械除去
		溶融炉	常時機械除去

排ガス中のダイオキシン類濃度



データ 項 目	測定位置		測定日	結果報告日
ダイオキシン類 (ng-TEQ/m ³ N)	煙突 (サンプリング口)	焼却炉		
		溶融炉		


排ガス中のばい煙濃度

データ 項 目	測定位置		測定日	結果報告日
硫黄酸化物(m ³ N/h)				

ばいじん (g/m ³ N)	煙突 (サンプリン グロ)	焼却炉		
塩化水素 (mg/m ³ N)				
窒素酸化物 (ppm)				
硫黄酸化物 (m ³ N/h)	煙突 (サンプリン グロ)	熔融炉		
ばいじん (g/m ³ N)				
塩化水素 (mg/m ³ N)				
窒素酸化物 (ppm)				

ています。



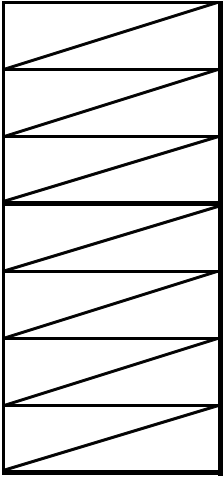

グリーンハート外ヶ浜維持管理記録書（平成29年9月）

処分した廃棄物	種類	処理量(t)
	可燃ごみ	168.71

データ 項 目	測定位置		結果報告日 (稼動時常時測定)	測定値 (月平均値)
燃焼ガス温度(℃)	二次燃焼室	焼却炉	9月30日	441
	炉内	熔融炉	9月30日	841
集じん器に流入する燃焼ガスの温度(℃)	集じん器入口	焼却炉	9月30日	96
		熔融炉	9月30日	120
排ガス中の一酸化炭素濃度(ppm)	煙突入口	焼却炉・熔融炉	9月30日	0.4

＊1 当施設は准連続運転（16h/日）のため燃焼ガス温度の記載値は、運転停止時の温度も含めて計算されています。

冷却設備、排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去を行った年月日	実施個所		除去を行った年月日
	冷却設備	焼却炉	常時機械除去
		熔融炉	常時機械除去
	排ガス処理設備	焼却炉	常時機械除去
		熔融炉	常時機械除去

排ガス中のダイオキシン類濃度

データ 項 目	測定位置		測定日	結果報告日	測定結果
ダイオキシン類 (ng-TEQ/m ³ N)	煙突 (サンプリング口)	焼却炉			
		熔融炉			

排ガス中のばい煙濃度

データ 項 目	測定位置		測定日	結果報告日	測定結果
硫黄酸化物(m ³ N/h)	煙突 (サンプリング口)	焼却炉			
ばいじん(g/m ³ N)					
塩化水素(mg/m ³ N)					
窒素酸化物(ppm)					
硫黄酸化物(m ³ N/h)	煙突 (サンプリング口)	熔融炉			
ばいじん(g/m ³ N)					
塩化水素(mg/m ³ N)					
窒素酸化物(ppm)					

グリーンハート外ヶ浜維持管理記録書（平成29年10月）

処分した廃棄物	種類	処理量(t)
	可燃ごみ	160.33

データ 項 目	測定位置		結果報告日 (稼動時常時測定)	測定値 (月平均値)
燃焼ガス温度(℃)	二次燃焼室	焼却炉	10月31日	449
	炉内	熔融炉	10月31日	589
集じん器に流入する燃焼ガスの温度(℃)	集じん器入口	焼却炉	10月31日	99
		熔融炉	10月31日	103
排ガス中の一酸化炭素濃度(ppm)	煙突入口	焼却炉・熔融炉	10月31日	0.3

* 1 当施設は准連続運転（16h/日）のため燃焼ガス温度の記載値は、運転停止時の温度も含めて計算されています。

冷却設備、排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去を行った年月日	実施箇所		除去を行った年月日
	冷却設備	焼却炉	常時機械除去
		熔融炉	常時機械除去
	排ガス処理設備	焼却炉	常時機械除去
		熔融炉	常時機械除去

排ガス中のダイオキシン類濃度

データ 項 目	測定位置		測定日	結果報告日	測定結果
ダイオキシン類 (ng-TEQ/m ³ N)	煙突 (サンプリング口)	焼却炉			
		熔融炉			

排ガス中のばい煙濃度

データ 項 目	測定位置		測定日	結果報告日	測定結果
硫黄酸化物(m ³ N/h)	煙突 (サンプリング口)	焼却炉			
ばいじん(g/m ³ N)					
塩化水素(mg/m ³ N)					
窒素酸化物(ppm)					
硫黄酸化物(m ³ N/h)	煙突 (サンプリング口)	熔融炉			
ばいじん(g/m ³ N)					
塩化水素(mg/m ³ N)					
窒素酸化物(ppm)					

グリーンハート外ヶ浜維持管理記録書（平成29年11月）

処分した廃棄物	種類	処理量(t)
	可燃ごみ	160.33

データ 項 目	測定位置		結果報告日 (稼動時常時測定)	測定値 (月平均値)
	二次燃焼室	焼却炉	11月30日	449
燃焼ガス温度(℃)	炉内	溶融炉	11月30日	589
集じん器に流入する燃焼 ガスの温度(℃)	集じん器入口	焼却炉	11月30日	99
		溶融炉	11月30日	103
排ガス中の一酸化炭素濃 度(ppm)	煙突入口	焼却炉・溶融炉	11月30日	0.3

＊1 当施設は准連続運転（16h/日）のため燃焼ガス温度の記載値は、運転停止時の温度も含めて計算され

冷却設備、排ガス処理設 備にたい積したばいじん の除去を行った年月日	実施個所		除去を行った年月日
	冷却設備	焼却炉	常時機械除去
		溶融炉	常時機械除去
	排ガス処理設 備	焼却炉	常時機械除去
		溶融炉	常時機械除去

排ガス中のダイオキシン類濃度

データ 項 目	測定位置		測定日	結果報告日
ダイオキシン類 (ng-TEQ/m ³ N)	煙突 (サンプリング 口)	焼却炉	11月2日	11月30日
		溶融炉	11月1日	11月30日

排ガス中のばい煙濃度

データ 項 目	測定位置		測定日	結果報告日
硫黄酸化物(m ³ N/h)				

ばいじん (g/m ³ N)	煙突 (サンプリン グ口)	焼却炉	11月2日	11月30日
塩化水素 (mg/m ³ N)				
窒素酸化物 (ppm)				
硫黄酸化物 (m ³ N/h)	煙突 (サンプリン グ口)	熔融炉	11月1日	11月30日
ばいじん (g/m ³ N)				
塩化水素 (mg/m ³ N)				
窒素酸化物 (ppm)				

ています。

測定結果
0.10
0.043

測定結果
1.4

<0.001
28
65
0.5
0.001
35
3.4

グリーンハート外ヶ浜維持管理記録書（平成29年12月）

処分した廃棄物	種類	処理量(t)
	可燃ごみ	202. 10

データ 項 目	測定位置		結果報告日 (稼動時常時測定)	測定値 (月平均値)
燃焼ガス温度(℃)	二次燃焼室	焼却炉	12月27日	521
	炉内	熔融炉	12月27日	867
集じん器に流入する燃焼ガスの温度(℃)	集じん器入口	焼却炉	12月27日	98
		熔融炉	12月27日	112
排ガス中の一酸化炭素濃度(ppm)	煙突入口	焼却炉・熔融炉	12月27日	0. 3

＊ 1 当施設は准連続運転（16h/日）のため燃焼ガス温度の記載値は、運転停止時の温度も含めて計算されています。

冷却設備、排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去を行った年月日	実施個所		除去を行った年月日
	冷却設備	焼却炉	常時機械除去
		熔融炉	常時機械除去
	排ガス処理設備	焼却炉	常時機械除去
		熔融炉	常時機械除去

排ガス中のダイオキシン類濃度

データ 項 目	測定位置		測定日	結果報告日	測定結果
ダイオキシン類 (ng-TEQ/m ³ N)	煙突 (サンプリング口)	焼却炉			
		熔融炉			

排ガス中のばい煙濃度

データ 項 目	測定位置		測定日	結果報告日	測定結果
硫黄酸化物(m ³ N/h)	煙突 (サンプリング口)	焼却炉			
ばいじん(g/m ³ N)					
塩化水素(mg/m ³ N)					
窒素酸化物(ppm)					
硫黄酸化物(m ³ N/h)	煙突 (サンプリング口)	熔融炉			
ばいじん(g/m ³ N)					
塩化水素(mg/m ³ N)					

窒素酸化物 (ppm)



グリーンハート外ヶ浜維持管理記録書（平成30年1月）

処分した廃棄物	種類	処理量(t)
	可燃ごみ	158.60

データ 項 目	測定位置		結果報告日 (稼動時常時測定)	測定値 (月平均値)
燃焼ガス温度(℃)	二次燃焼室	焼却炉	1月31日	336
	炉内	溶融炉	1月31日	311
集じん器に流入する燃焼ガスの温度(℃)	集じん器入口	焼却炉	1月31日	67
		溶融炉	1月31日	52
排ガス中の一酸化炭素濃度(ppm)	煙突入口	焼却炉・溶融炉	1月31日	0.2

※ 1 当施設は准連続運転（16h/日）のため燃焼ガス温度の記載値は、運転停止時の温度も含めて計算されています。

冷却設備、排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去を行った年月日	実施個所		除去を行った年月日
	冷却設備	焼却炉	常時機械除去
		溶融炉	常時機械除去
	排ガス処理設備	焼却炉	常時機械除去
		溶融炉	常時機械除去

排ガス中のダイオキシン類濃度

データ 項 目	測定位置		測定日	結果報告日	測定結果
ダイオキシン類 (ng-TEQ/m ³ N)	煙突 (サンプリング口)	焼却炉			
		溶融炉			

排ガス中のばい煙濃度

データ 項 目	測定位置		測定日	結果報告日	測定結果
硫黄酸化物(m ³ N/h)	煙突 (サンプリング口)	焼却炉			
ばいじん(g/m ³ N)					
塩化水素(mg/m ³ N)					
窒素酸化物(ppm)					
硫黄酸化物(m ³ N/h)	煙突 (サンプリング口)	溶融炉			
ばいじん(g/m ³ N)					
塩化水素(mg/m ³ N)					

窒素酸化物 (ppm)



グリーンハート外ヶ浜維持管理記録書（平成30年2月）

処分した廃棄物	種類	処理量(t)
	可燃ごみ	177.56

データ 項 目	測定位置		結果報告日 (稼動時常時測定)	測定値 (月平均値)
燃焼ガス温度(℃)	二次燃焼室	焼却炉	2月28日	449
	炉内	溶融炉	2月28日	398
集じん器に流入する燃焼ガスの温度(℃)	集じん器入口	焼却炉	2月28日	82
		溶融炉	2月28日	62
排ガス中の一酸化炭素濃度(ppm)	煙突入口	焼却炉・溶融炉	2月28日	0.3

※1 当施設は准連続運転（16h/日）のため燃焼ガス温度の記載値は、運転停止時の温度も含めて計算されています。

冷却設備、排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去を行った年月日	実施箇所		除去を行った年月日
	冷却設備	焼却炉	常時機械除去
		溶融炉	常時機械除去
	排ガス処理設備	焼却炉	常時機械除去
		溶融炉	常時機械除去

排ガス中のダイオキシン類濃度

データ 項 目	測定位置		測定日	結果報告日	測定結果
ダイオキシン類 (ng-TEQ/m ³ N)	煙突 (サンプリング口)	焼却炉			
		溶融炉			

排ガス中のばい煙濃度

データ 項 目	測定位置		測定日	結果報告日	測定結果
硫黄酸化物(m ³ N/h)	煙突 (サンプリング口)	焼却炉			
ばいじん(g/m ³ N)					
塩化水素(mg/m ³ N)					
窒素酸化物(ppm)					
硫黄酸化物(m ³ N/h)	煙突 (サンプリング口)	溶融炉			
ばいじん(g/m ³ N)					
塩化水素(mg/m ³ N)					
窒素酸化物(ppm)					

グリーンハート外ヶ浜維持管理記録書（平成30年3月）

処分した廃棄物	種類	処理量(t)
	可燃ごみ	163. 70

データ 項 目	測定位置		結果報告日 (稼動時常時測定)	測定値 (月平均値)
燃焼ガス温度(℃)	二次燃焼室	焼却炉	3月30日	409
	炉内	溶融炉	3月30日	362
集じん器に流入する燃焼ガスの温度(℃)	集じん器入口	焼却炉	3月30日	301
		溶融炉	3月30日	50
排ガス中の一酸化炭素濃度(ppm)	煙突入口	焼却炉・溶融炉	3月30日	0. 2

＊1 当施設は准連続運転（16h/日）のため燃焼ガス温度の記載値は、運転停止時の温度も含めて計算されています。

冷却設備、排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去を行った年月日	実施個所		除去を行った年月日
	冷却設備	焼却炉	常時機械除去
		溶融炉	常時機械除去
	排ガス処理設備	焼却炉	常時機械除去
		溶融炉	常時機械除去

排ガス中のダイオキシン類濃度

データ 項 目	測定位置		測定日	結果報告日	測定結果
ダイオキシン類 (ng-TEQ/m ³ N)	煙突 (サンプリング口)	焼却炉			
		溶融炉			

排ガス中のばい煙濃度

データ 項 目	測定位置		測定日	結果報告日	測定結果
硫黄酸化物(m ³ N/h)	煙突 (サンプリング口)	焼却炉			
ばいじん(g/m ³ N)					
塩化水素(mg/m ³ N)					
窒素酸化物(ppm)					
硫黄酸化物(m ³ N/h)	煙突 (サンプリング口)	溶融炉			
ばいじん(g/m ³ N)					
塩化水素(mg/m ³ N)					
窒素酸化物(ppm)					